

PSW-2



Dane techniczne	
Charakterystyka rozpylenia	Tryskacz SP, wiszący
Czułość reakcji	Szybka reakcja; RTI < 50
Temperatura zadziałania	68°C
Waga	2,3 kg
Ciśnienie robocze	Od 0,5 do 12,5 bar
Ciśnienie czuwania z sygnałem usterki elektrycznej	Min. 3 bar
Ciśnienie czuwania bez sygnału usterki elektrycznej	Min. 0,5 bar
Korpus tryskacza	Mosiądz, chromowany
Obszar pokrycia	Maks. 9 m ²
Współczynnik K	55
Gwint	R1" - ISO 7/1

Konserwacja

Najpóźniej 12,5 roku po instalacji i działaniu tryskacze muszą zostać wymienione na nowe.


Wymiary

Zastosowanie

Używane na obszarach o wyższych wymaganiach bezpieczeństwa przed fałszywym uruchomieniem. Woda gaśnicza może wypłynąć tylko wtedy, gdy oba tryskacze w tryskaczu wstępnego działania zostaną uruchomione. W systemach zgodnych z VdS, po otwarciu elementu uruchamiającego tryskacza wstępnego działania, musi zostać wysłany sygnał do stale obsadzonego stanowiska.

Nie zawarte w dostawie

- Panel monitorujący DSZ 3000 - patrz M2-01-06 cz. 5
- Akcesoria do panelu monitorującego DSZ 3000 - 816827 (zawiera kabel połączeniowy długości 8 metrów - 816773, moduł monitorujący DSZ - 816785 oraz materiał montażowy do DSZ 3000)
- Kabel połączeniowy długości 4 metrów - 815719
- Złączka do przedłużenia 2x4 m - 816712
- Złącze U11-1" - 121196
- Nypel sześciokątny N8-1" - 164917
- Rozetka typ F - M2-01-07 cz. 3
- Rozetka typ G - M2-01-07 cz. 9 przy zastosowaniu FMZ 4100/FMZ 5000/FMZ 6000: akcesoria do monitorowania FMZ - 843703 (zawiera kabel połączeniowy długości 8 metrów - 816773 i moduł monitorujący Preaction SPR FMZ - 843628)
- Opis techniczny zraszacza wstępnego działania - 932978

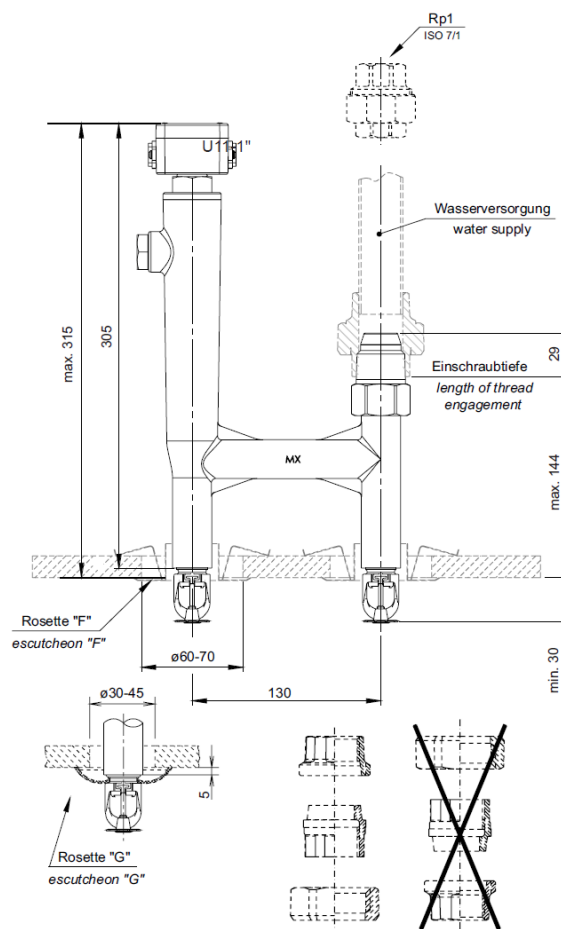


Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

PSW-2

Przykład instalacji z DSZ 3000

¹⁾ **Uwaga!** Kabel połączeniowy długości 8 metrów oraz moduł monitorujący są zawarte w akcesoriach do panelu monitorującego.

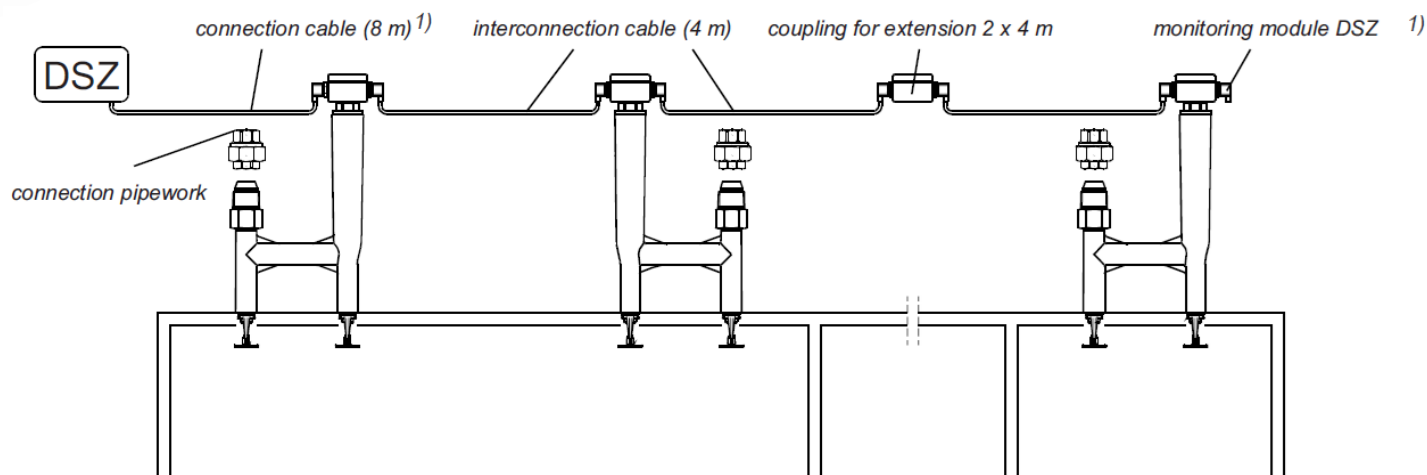

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.